


Профили заряда аккумуляторных батарей, реализованные в зарядных устройствах УЗПС 24-40, УЗПС 36-30, УЗПС 48-20, УЗПС 60-15 и УЗПС 72-15

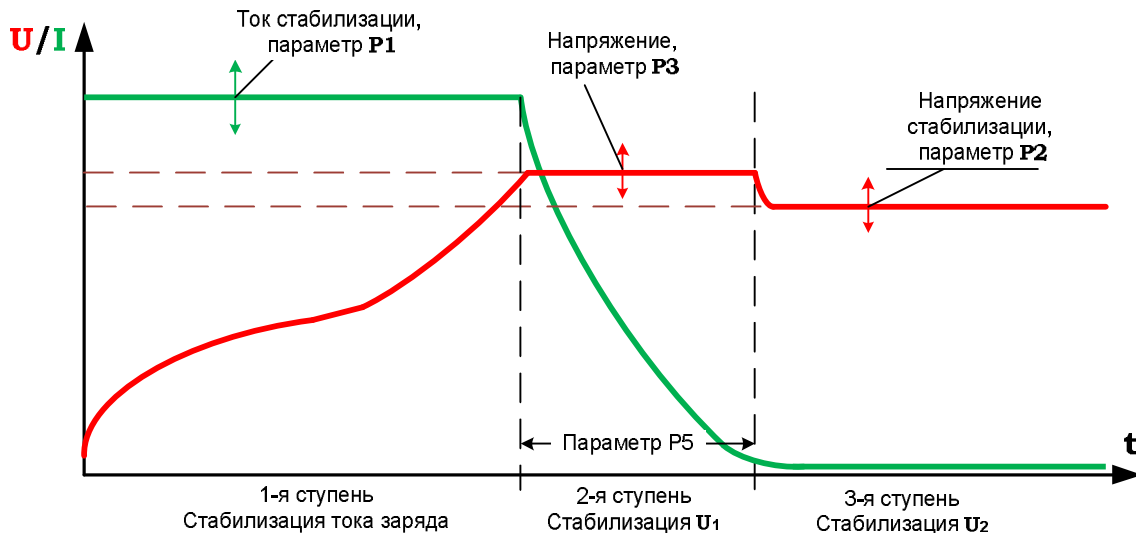

Устанавливаемые параметры:

P1 – ток заряда;

P2 – напряжение стабилизации;

P3 – напряжение перехода из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения;

P4 – напряжение перехода в режим стабилизации тока

P5 – интервал времени стабилизации напряжения на уровне значения, установленного параметром $P3$.